

Подразделение (служба, цех, участок, группа)



ЖУРНАЛ

**контроля герметичности оборудования, сварных, разъемных
соединений и уплотнений на наличие утечек газа**


КОМПЛАС

магазин охраны труда

Начат «» _____ 201_ г.

Окончен «» _____ 201_ г.


Дата и время контроля	Место контроля (объект)	Марка и номер прибора	Результаты контроля		Ф.И.О., должность проводящего контроль	Плановый срок устранения	Фактический срок устранения, Ф.И.О., подпись начальника объекта	Примечание
			Тип утечки	Объем утечки				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

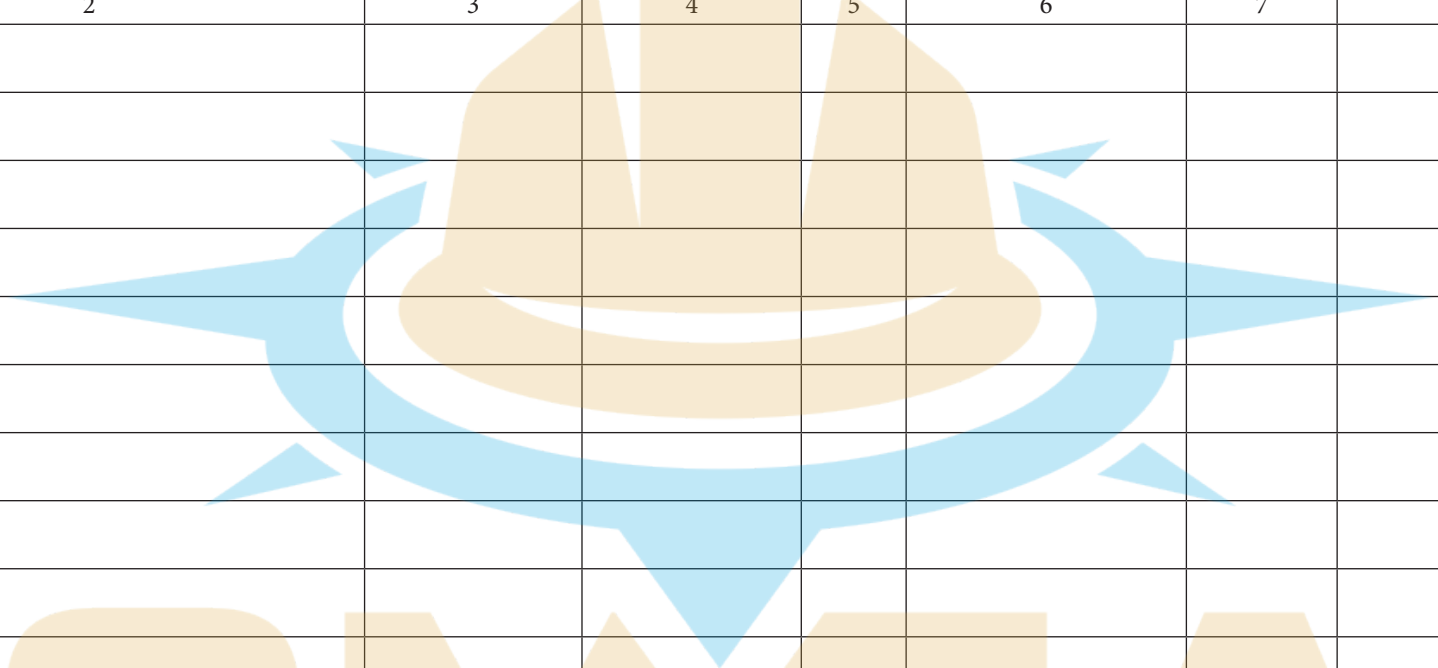
КОМПЛАС
магазин охраны труда

Дата и время контроля	Место контроля (объект)	Марка и номер прибора	Результаты контроля		Ф.И.О., должность проводящего контроль	Плановый срок устранения	Фактический срок устранения, Ф.И.О., подпись начальника объекта	Примечание
			Тип утечки	Объем утечки				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КОМПАС

магазин охраны труда

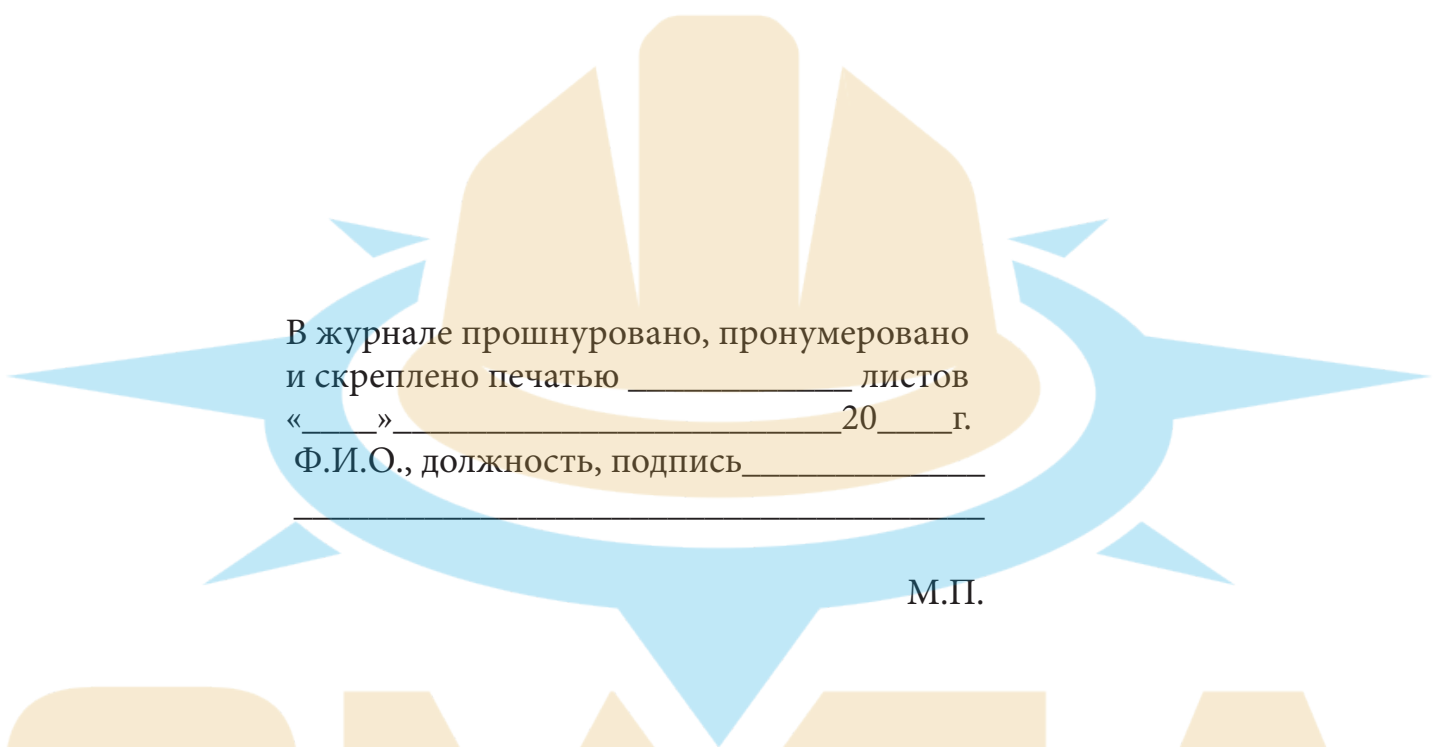

В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____ листов
« ____ » _____ 20 ____ г.
Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.

КОМПЛАС

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот

магазин охраны труда



Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)