

_____ Регион

ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ
учета работы установки катодной защиты

СКЗ № _____


Газопровод _____ КМ

КОМПАС
магазин охраны труда

Начат _____


Окончен _____

Дата	Режим работы УКЗ		Время наработки, час	Расход эл-энергии, квтч	Потенциал «труба-земля» в точке дренажа, В		Подпись
	I, А	U, В			при вкл. СКЗ	при откл. СКЗ	

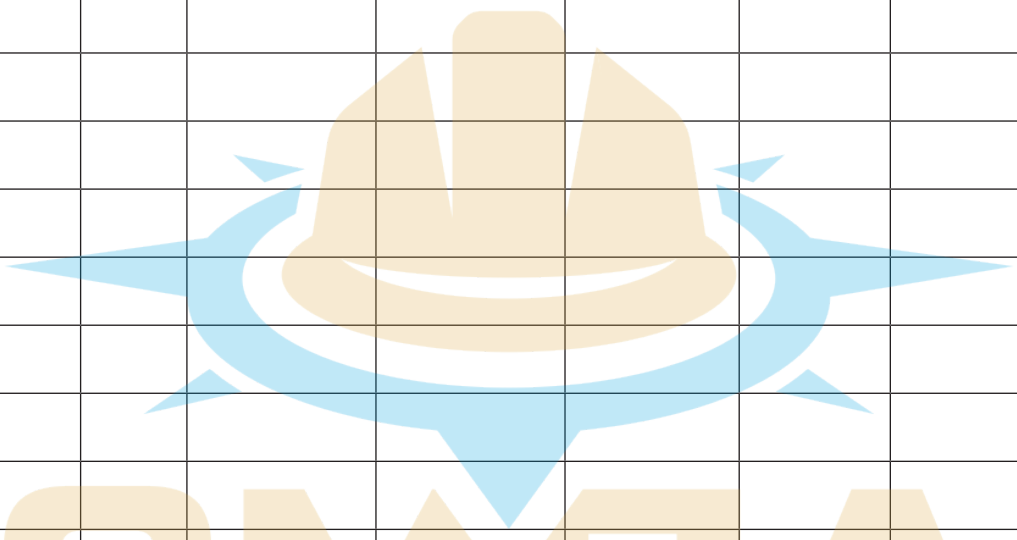

КОМПАС
 магазин охраны труда

Дата	Режим работы УКЗ		Время наработки, час	Расход эл-энергии, квтч	Потенциал «труба-земля» в точке дренажа, В		Подпись
	І, А	ІІ, В			при вкл. СКЗ	при откл. СКЗ	

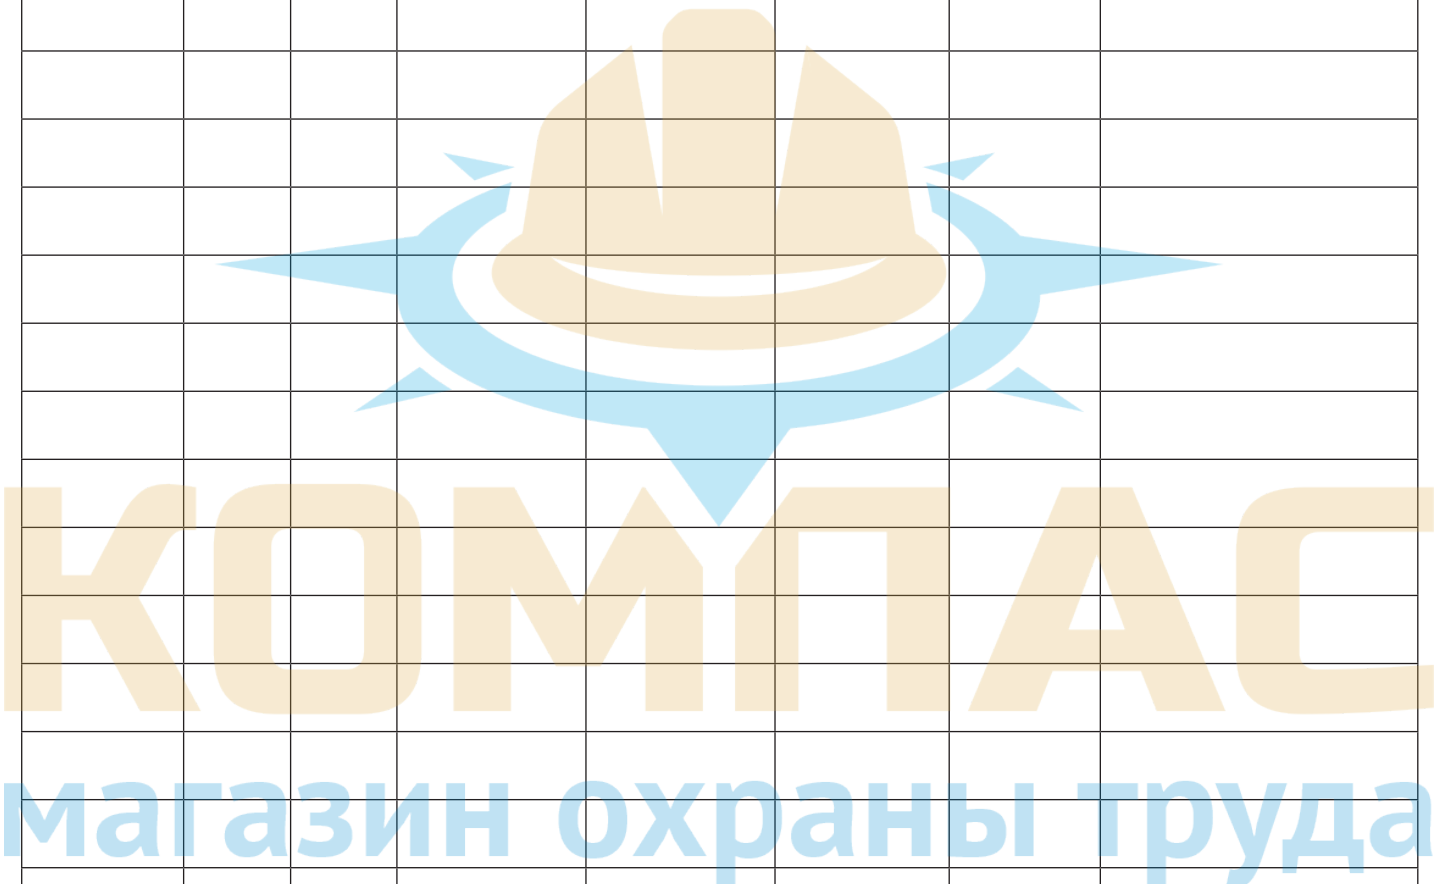



В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____ листов
« _____ » _____ 20____ г.
Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.

КОМПААС

магазин охраны труда

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)