



ЖУРНАЛ

дефектов ВЛ 6 - 20 кВ

КОМПЛАС

магазин охраны труда




КОМПАС

магазин охраны труда

ПЭС _____ РЭС _____

Мастерский участок _____ Подстанция _____

ВЛ _____ № или наименование _____ Напряжение _____ кВ _____

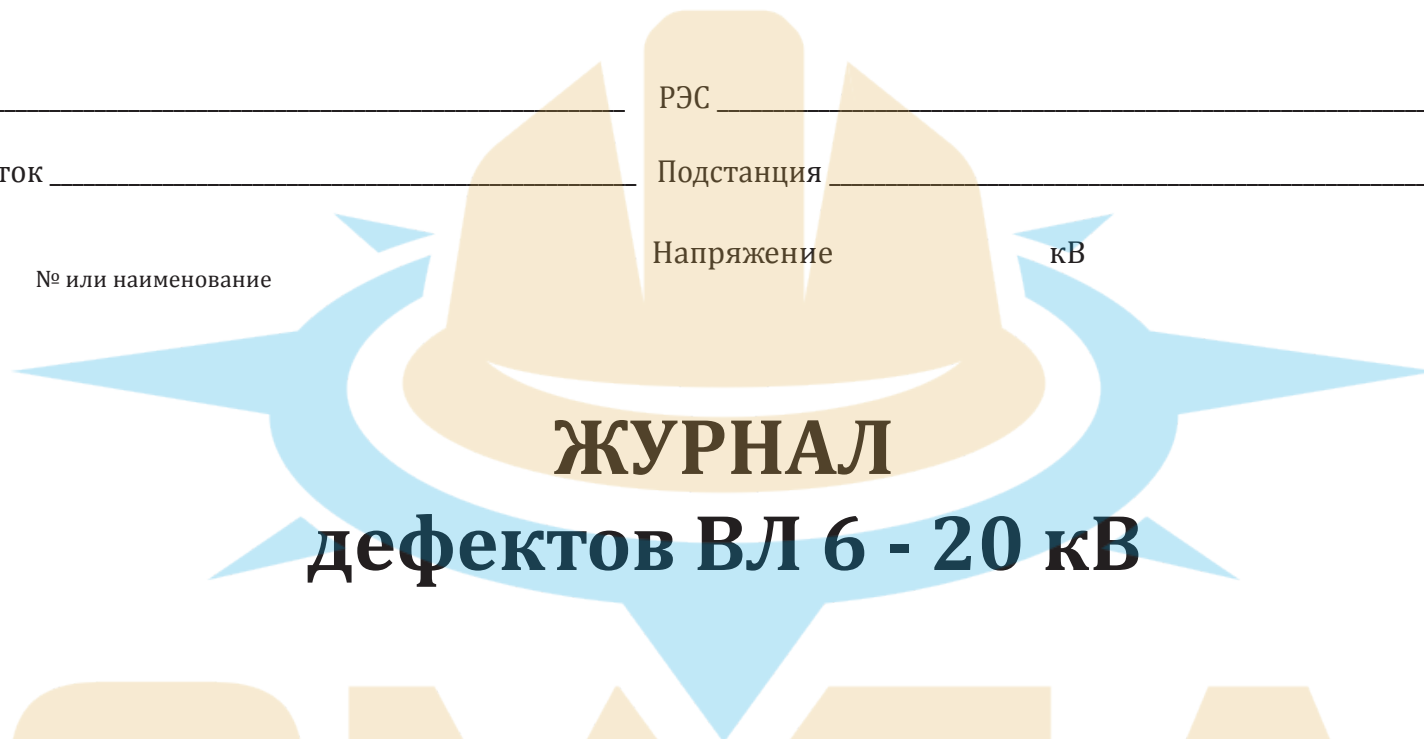

ЖУРНАЛ
дефектов ВЛ 6 - 20 кВ

КОМПЛАС

магазин охраны труда

Начат «__» _____ 20__ г.

Окончен «__» _____ 20__ г.

Вид осмотра (проверки)	Номер опоры, на которой обнаружен дефект	Наименование дефекта	Наименование работы по устранению дефекта	Дата проведения (план), подпись	Дата проведения (факт), подпись



КОМПЛАС

магазин охраны труда

В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью _____ листов / страниц
(нужное подчеркнуть)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

КОМПААС

магазин охраны труда