




ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ

	ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРИТЬ Р 01		ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОПЕНЫМ ОГНЕМ И КУРИТЬ Р 02		ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН Р 03		ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТАЩИТЬ ВЕЩЬ Р 04		ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ Р 05		ДОСТУП ПОСТРОЯНИИ ЗАПРЕЩЕН Р 06		ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ НАПОЛИВНОГО ТРАНСПОРТА Р 07		ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКАСАТЬСЯ ОПАСНО Р 08
	ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКАСАТЬСЯ КУРС ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ Р 09		НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Р 10		ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА (ПРИСУТСТВИЕ) СОВЕРШАЮЩИХ СТАВЛЕННЫМИ ПРЕДМЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Р 11		ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАГРОМОЖДАТЬ ПРОХОДЫ И СКОМБИЛИТЬ Р 12		ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДЪЕЗЖАТЬ ПОДЪЕЗЖАЮЩИМ СРЕДСТВАМ (ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКАСАТЬСЯ К ПАСАЖИРОВ) Р 13		ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВХОД (ПРОХОД) С ЖИВОТНЫМИ Р 14		ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА (ПРИСУТСТВИЕ) ВРЕДНО ИЗМЕНЯЮЩИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ Р 16		ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗЛИВАТЬ ВОДУ Р 17
	ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ ИЛИ ПЕРЕНОСНОЙ РАДИО Р 18		ЗАПРЕЩЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЛИ ОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Р 21		ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИМЕТЬ НА СЕБЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ (НАСЫ И Т.П.) Р 27		ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИНИМАТЬ ПИЩУ Р 30		ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДЪЕЗЖАТЬ К ЭЛЕМЕНТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА С МАШИНАМИ БОЛЬШОЙ МАССЫ (ВЕТРОУСТОЙЧИВА АВТОМАТИКА) Р 32		ЗАПРЕЩАЕТСЯ БРАТЬ РУКАМИ СЫПУЩИЙ МАССА (ВЕТРОУСТОЙЧИВА АВТОМАТИКА) Р 33		ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИФТОМ ДЛЯ ПОДЪЕМА (ОПУСКА) ЛЮДЕЙ Р 34		


ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

	ПОЖАРООПАСНО! ЛЕГКОСО- ПЛАВЯЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО W 01		ВЗРЫВООПАСНО W 02		ОПАСНО! РАДИОАКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО W 03		ОПАСНО! ЕДИНОВЕЩНОЕ ВЕЩЕСТВО ИЛИ СМЕСЬ W 04		ОПАСНО! РАДИОАКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО ИЛИ СМЕСЬ W 05		ОПАСНО! ВОЗМОЖНО ПАДЕНИЕ ТРУДА W 06		ВНИМАНИЕ! АВТОМОБИЛЬ W 07		ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА W 08
	ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ (ПРОЧИЕ ОПАСНОСТИ) W 09		ОПАСНО! ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ W 10		ПОЖАРООПАСНО ОЖИГ W 11		ВНИМАНИЕ! ЭЛЕКТРО- МАГНИТНОЕ ПОЛЕ W 12		ВНИМАНИЕ! МАГНИТНОЕ ПОЛЕ W 13		ОСТОРОЖНО! ПРЕДПРЕЖДЕ W 14		ОСТОРОЖНО! ВОЗМОЖНО ПАДЕНИЕ С ВЫСОТЫ W 15		ОСТОРОЖНО! БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ (ИНВЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО) W 16
	ОСТОРОЖНО! ХОЛОД W 17		ОСТОРОЖНО! ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ АДРЕКТИВНОЕ (РАДИОАКТИВНОЕ) ВЕЩЕСТВО W 18		ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН W 19		ОСТОРОЖНО! АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ W 20		ОСТОРОЖНО! РЕЖУЩИЕ ВАЛЫ W 22		ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ЗАЖИМА W 23		ОСТОРОЖНО! ВОЗМОЖНО ОПАСНОСТЬ W 24		ВНИМАНИЕ! АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ W 25
	ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ W 26		ОСТОРОЖНО! ВОЗМОЖНО ТРАВМИРОВАНИЕ РУК W 27		ОСТОРОЖНО! СКОЛЬЗКО W 28		ОСТОРОЖНО! СУЩЕСТВУЮТ ОПАСНОСТИ МЕЖДУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕМЕНТАМИ W 29		ОСТОРОЖНО! СУЩЕСТВУЮТ ОПАСНОСТИ ПРОЕЗДА (ПРОХОДА) W 30						








ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ

	РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ M 01		РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ КАСКЕ (ШЛЕМЕ) M 02		РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ НАУШНИКАХ M 03		РАБОТАТЬ В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ M 04		РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ ОБУВИ M 05		РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ M 06		РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЕ M 07		РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ ЩИТКЕ M 08
	РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОМ ТЕЛЕЖЕ (СТРОИТЕЛЬСКОМ) ПОСРЕ M 9		ПРОХОД ЗДЕСЬ M 10		ОБЩИЙ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЗНАК (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ) M 11		ПЕРЕХОДИТЬ ПО ПОДЪЕМНОМУ ПЕРЕХОДУ M 12		ОТКЛЮЧИТЬ ШТЕПСЕЛ ПЕРЕД ВЫХОДОМ ВЫХОДУ M 13		ОТКЛЮЧИТЬ ШТЕПСЕЛ ПЕРЕД РАБОТОЙ M 14		КУРИТЬ ЗДЕСЬ M 15		


ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

	НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА F 01-01		НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА ПОД УГЛОМ 45° F 01-02		ПОЖАРНЫЙ КРАН F 02		ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА F 03		ОГНЕУШЛИТЕЛЬ F 04		ТЕЛЕФОН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ F 05		МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ПРОТИВО- ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ F 06		ПОЖАРНЫЙ ВЫХОД F 07
	ПОЖАРНЫЙ СУХОУСТРОЙНЫЙ СТОЯК F 08		ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ F 09		КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВКИ (СИСТЕМ) ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ F 10		ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНОЙ ТРЕВОГИ F 11								



























ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ

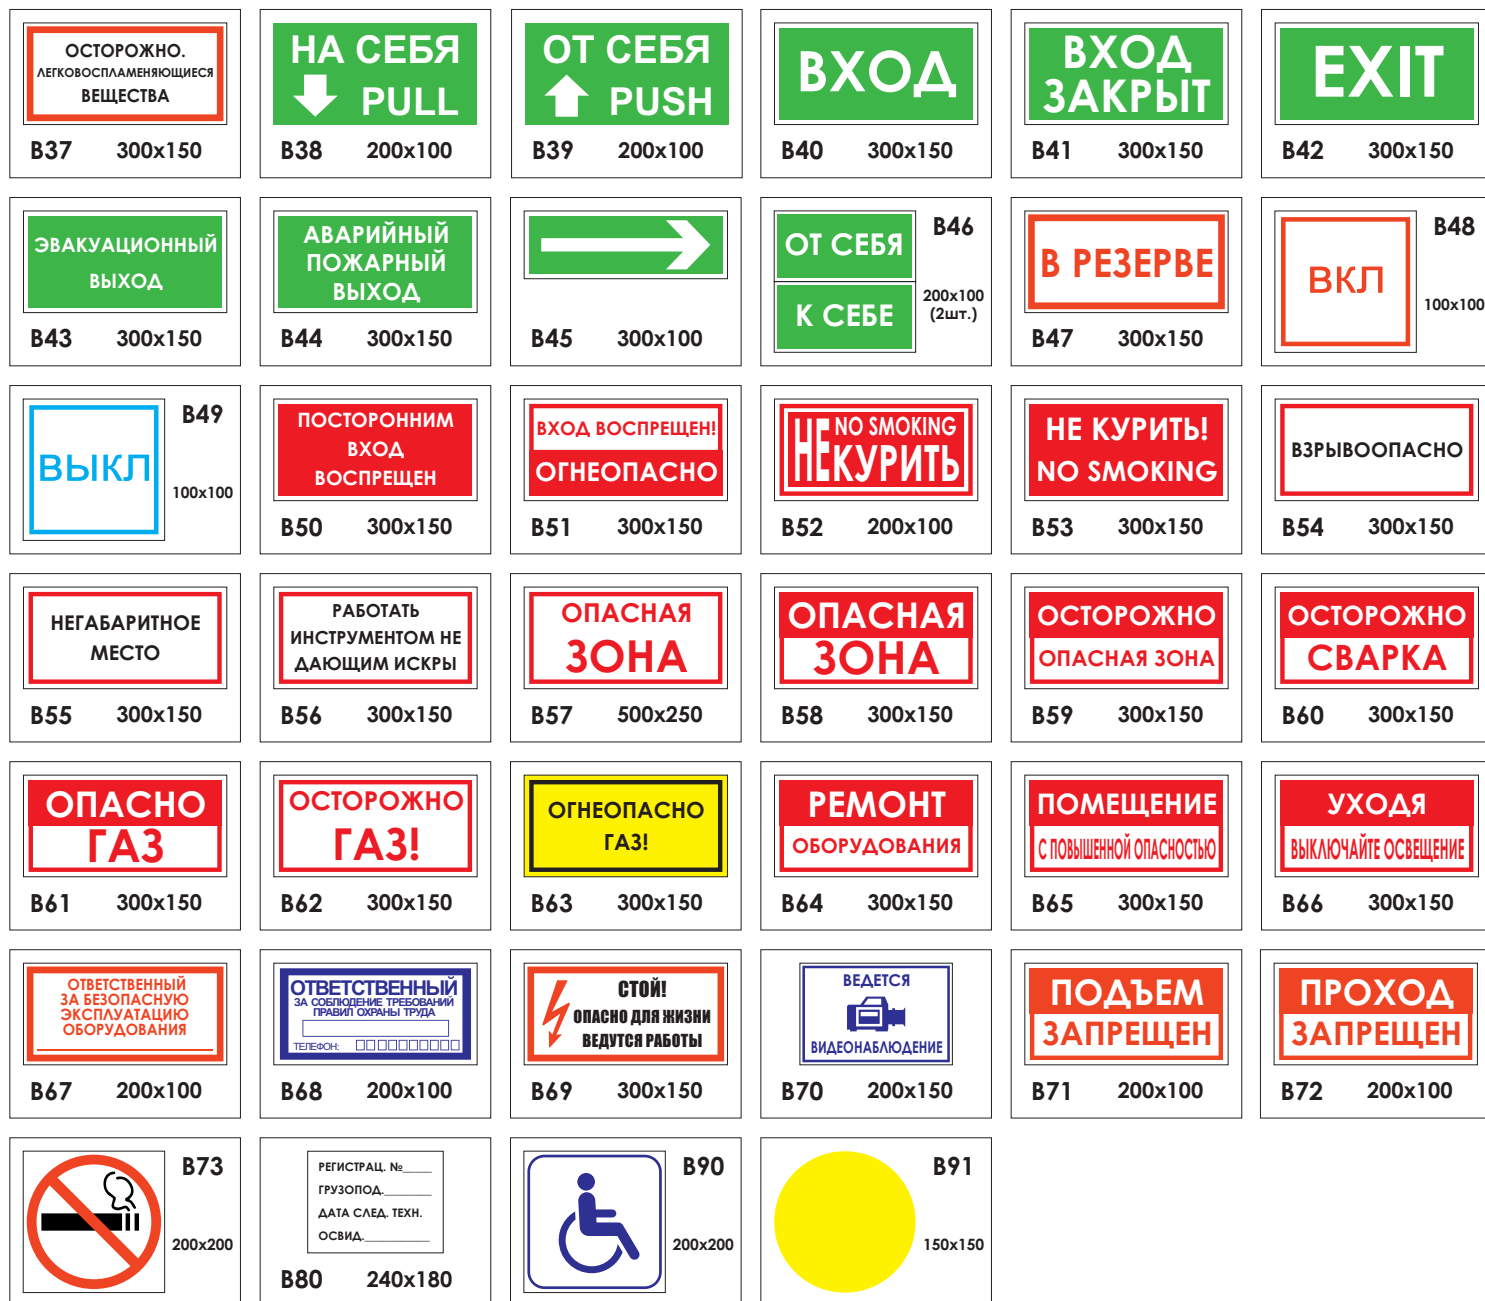
	ВЫХОД ЗДЕСЬ (ПРАВО- СТОРОННИЙ) E 01-02		НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА E 02-01		НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА ПОД УГЛОМ 45° E 02-02		НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАПРАВО E 03		НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАЛЕВО E 04		НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАПРАВО ВВЕРХ E 05		НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАЛЕВО ВВЕРХ E 06		НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАПРАВО ВНИЗ E 07
	НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАЛЕВО ВНИЗ E 08		УКАЗАТЕЛЬ ДВЕРИ ЭВАКУАЦИОННОГО ВЫХОДА (ПРАВОСТОРОННИЙ) E 09		УКАЗАТЕЛЬ ДВЕРИ ЭВАКУАЦИОННОГО ВЫХОДА (ЛЕВОСТОРОННИЙ) E 10		НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ E 11		НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ E 12		НАПРАВЛЕНИЕ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ E 13		НАПРАВЛЕНИЕ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ E 14		НАПРАВЛЕНИЕ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ E 15
	НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ E 16		ДЛЯ ДОСТУПА ВСКРЫТИЯ ЗДЕСЬ E 17		ОТКРЫВАТЬ ДВИЖЕНИЕМ ОТ СЕБЯ E 18		ОТКРЫВАТЬ ДВИЖЕНИЕМ НА СЕБЯ E 19		ОТКРЫВАТЬ ДВИЖЕНИЕМ ОТ СЕБЯ E 20		ПУНКТ (МЕСТО) СБОРА E 21		УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА E 22		УКАЗАТЕЛЬ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА E 23

ЗНАКИ МЕДИЦИНСКОГО И САНИТАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

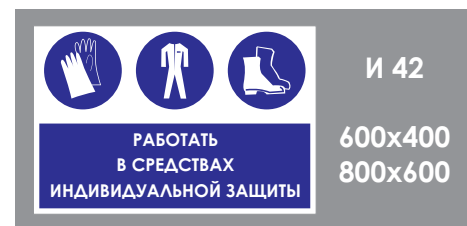
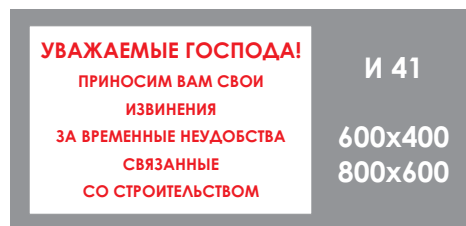
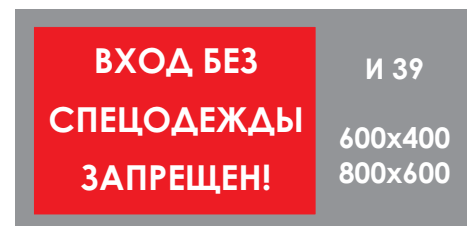
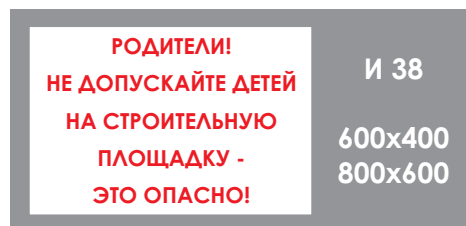
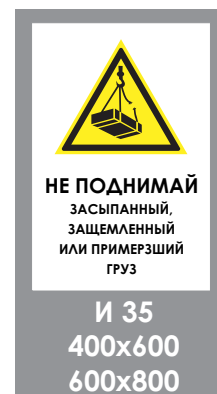
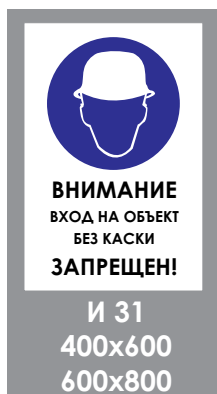



	АПТЕКА ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ EC 01		СРЕДСТВА ВЫХОДА (ЭВАКУАЦИИ) ПОРАЖЕННЫХ EC 02		ПУНКТ ПРИЕМА ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ДОПОМОЩИ) EC 03		ПУНКТ ОБРАБОТКИ ГЛАЗ EC 04		МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ EC 05		ТЕЛЕФОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ПУНКТОМ ПРИЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ EC 06		ПУНКТ (МЕСТО) ПРИЕМА ПИЩИ D 01		ПИТЬЕВАЯ ВОДА D 02		МЕСТО КУРЕНИЯ D 03
--	--	---	--	---	---	---	-------------------------------------	---	---------------------------------	--	--	---	---	---	--------------------------	---	--------------------------

ЗНАКИ И ПЛАКАТЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ И ТАБЛИЧКИ

 S01 200x100, 100x50	 S02 200x100, 100x50	 S03 200x100, 100x50	 S05 200x100, 100x50	 S06 300x150	 S07 300x150
 S09 300x150	 S12 200x100, 100x50	 S13 200x100, 100x50	 S14 250x250, 100x100	 S15 250x250, 100x100	 S21 300x150
 S22 300x150	 S23 300x150	 S24 300x150	 S25 300x150	 S26 300x150	 S27 300x150
 S30 30x15 (50шт.); 100x50	 S31 30x15 (50шт.); 100x50	 S32 30x15 (50шт.); 100x50	 S33 30x15 (50шт.); 100x50	 S40 175x145	 S41 175x145
 S45 40x40 (25шт.); 100x100	 W08 50x50, 100x100, 150x150, 200x200, 250x250, 300x300	 S50 250x140			
 S51 250x140	 S52 250x140	 S53 250x140	 S54 250x140	 S55 250x140	 S56 250x140
 B01 200x100	 B02 200x100	 B03 200x100	 B04 200x100	 B05 200x100	 B06 200x200
 B07 200x200	 B08 200x200	 B09 200x200	 B10 300x150	 B11 300x150	 B12 300x150
 B13 300x150	 B14 200x200	 B15 120x180	 B16 200x300, 300x400	 B17 120x180	 B18 200x100
 B19 200x100	 B20 200x200	 B21 200x200	 B22 200x200	 B23 200x200	 B24 200x200
 B25 200x200	 B26 200x200	 B27 200x200	 B28 200x200	 B29 200x200	 B30 200x200
 B31 200x200	 B32 200x200	 B33 100x100	 B34 200x100	 B35 200x100	 B36 200x100



Любой из представленных знаков Вы можете купить в нашем магазине на пластике или самоклеющейся пленке. Или же заказать знак на пластике, толщиной 2 или 4 мм, металле или баннерной ткани - любого размера. Изготавливаем знаки по Вашим чертежам и макетам, возможно применение световозвращающих и фотолюминесцентных материалов, а также ламинации



Любой из представленных знаков Вы можете заказать в нашем магазине на пластике 2 или 4 мм, самоклеющейся пленке или банере, а также любого размера. Изготавливаем знаки по Вашим чертежам и макетам



K3 01



K3 02



K3 03



K3 04



K3 05



K3 06



K3 07



K3 08



K3 09




K3 10



K3 11




K3 12



K3 13



K3 14



K3 15



K3 16



K3 17



K3 18



K3 19



K3 20



K3 21



K3 22



K3 23




K3 24



K3 25



K3 26



K3 27



K3 28



K3 29



K3 30



K3 31



K3 32



K3 33



K3 34



K3 35



K3 36



K3 37



K3 38



K3 39



K3 40



K3 41



K3 42



K3 43



K3 44



K3 45



K3 46



K3 47



K3 48



K3 49



K3 50



K3 51



K3 52



K3 53



K3 54



K3 55



K3 56



K3 57



K3 58



K3 59



K3 60



K3 61



K3 62



K3 63



K3 64



K3 65



K3 66



K3 67



K3 68



K3 69



K3 70



K3 71



K3 72



K3 73



K3 74



K3 75



K3 76



K3 77



K3 79



K3 80



K3 81



K3 82



K3 83



K3 84



K3 85




K3 86

Любой из представленных знаков Вы можете заказать в нашем магазине на пластике 2 или 4 мм, самоклеющейся пленке, банере или металле, а также любого размера. Изготавливаем знаки по Вашим чертежам и макетам

magazinOT.ru
магазин охраны труда

Тел: 8(495) 980-44-25
E-mail: magazinOT@mail.ru
www.magazinot.ru



План эвакуации изготавливается на ПВХ пластике 4 мм, с фотолюминесцентным покрытием

План изготовлен согласно
ГОСТ 2.2.143-2009

Сертификаты соответствия

Крепление в комплекте

Магазин Охраны Труда предлагает Вашему вниманию фотолюминесцентные планы эвакуации,

С нашими ценами, требованиями и ГОСТом на фотолюминесцентные планы эвакуации, Вы

можете ознакомитися:

- на нашем сайте www.magazinot.ru

- отправить запрос на почту magazinot@mail.ru

- ПОЗВОНІВ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (495) 980-44-25

или в офисе по адресу: Москва, ул. Автозаводская, д. 25, корп. 1



Тел: 8(495) 980-44-25
E-mail: magazinOT@mail.ru
www.magazinot.ru



Фотолюминесцентная пленка

Для изготовления ФЭС (Фотолюминесцентные Эвакуационные Системы) - знаков пожарной безопасности и эвакуации, планов эвакуации при пожаре и ЧС - Магазин Охраны Труда использует фотолюминесцентную пленку, отвечающую [требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009](#). Все знаки и планы эвакуации [соответствуют ГОСТ Р 12.4.026-2015](#)



Фотолюминесцентные знаки на Ваш выбор

Магазин охраны труда предлагает Вам на выбор два вида фотолюминесцентных знаков пожарной безопасности:

- Фотолюминесцентные знаки ([экономичный вариант - частичное соответствие ГОСТ 12.2.143-2009](#)) – выполнены на ПВХ пленке с нанесением фотолюминесцентного слоя.
- И более дорогой вариант ([полное соответствие ГОСТ 12.2.143-2009](#)) – Фотолюминесцентные знаки, изготовленные на [сертифицированной фотолюминесцентной пленке](#)



Пожарная безопасность - фотолюминесцентные знаки

К знакам пожарной безопасности относятся знаки: непосредственно сами знаки [пожарной безопасности](#) и все [эвакуационные знаки](#), а также: [P01](#) - Запрещается курить, [P02](#) - Запрещается пользоваться открытым огнем, [P04](#) - Запрещается тушить водой, [P12](#) - Запрещается загромождать проходы (или) складировать); [W01](#) -Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества, [W02](#) - Взрывоопасно, [W11](#) - Пожароопасно. Окислитель



Наши цены на фотолюминесцентные знаки. Как сделать заказ

С ценами на фотолюминесцентные знаки Вы можете ознакомиться в [прайс-листе](#), или в интернет-магазине - www.magazinot.ru, или оформить заказ, отправив заявку нам на почту - magazinot@mail.ru. Просчитать цену на заказной фотолюминесцентный знак Вы можете, используя специальный [калькулятор](#)

Конечно же фотолюминесцентные знаки стоят дорого и необходимы только для обозначения путей эвакуации в случае пожара или других чрезвычайных ситуациях, в которых необходимо видеть знак в полной темноте. В иных ситуациях можно воспользоваться более дешевыми знаками, выполненными на [пленке](#) или [пластике ПВХ](#). Магазин Охраны Труда предлагает Вам весь ассортимент знаков [ГОСТ Р 12.4.026-2015](#), а также знаков и плакатов по [электробезопасности](#), [дорожных знаков](#), [маркировочных щитков](#) и [комбинированных знаков](#).

Подробную информацию по ФЭС или другой интересующей Вас продукции или услуге по охране труда и технике безопасности, Вы можете по телефону: [8\(495\)980-44-25](tel:8(495)980-44-25)



Универсальный калькулятор просчета фотолюминесцентных знаков на заказ

Для просчета [нестандартных](#) фотолюминесцентных знаков и табличек нами специально был разработан «[Универсальный калькулятор](#)», который позволяет рассчитать знаки, указанные в [ГОСТ Р 12.4.026-2015](#), а также [вспомогательных знаков](#), [знаков по электробезопасности](#), [строительных](#) и других, учитывая изменения в размере или материале знака. Цена напрямую зависит от материала, формата и количества знаков
Стандартные ([типовые](#)) знаки дешевле! - спрашивайте в Магазины ОТ



Сертификация фотолюминесцентных знаков

На всю продукцию ФЭС (Фотолюминесцентные Эвакуационные Системы), изготовленную с применением [Фотолюминесцентных материалов](#) у нас имеются [сертификаты соответствия](#) и необходимые экспертные заключения, с которыми Вы можете ознакомиться и, при необходимости, получить заверенную копию



Размеры фотолюминесцентных знаков

Пункт 6.3.4.3 [ГОСТ 12.2.143-2009](#), даёт определение размеров применяемых знаков: «Размеры световозвращающих и фотолюминесцентных знаков безопасности должны составлять не менее [125 %](#) усредненного размера нормально освещенных знаков безопасности по таблице 3». и определяет нам максимальное расстояние между знаками маршрута эвакуации: «...Максимальное расстояние между знаками маршрута эвакуации должно быть 5 м.» Соответственно (см. «таблицу 3» [ГОСТ 12.2.143-2009](#)), высота фотолюминесцентного знака не должна быть менее [125 мм](#).

Магазин Охраны Труда предлагает эвакуационные знаки ФЭС следующих размеров: [125x125 мм](#), [250x125 мм](#), [190x190 мм](#). А также фотолюминесцентные знаки пожарной безопасности размером [200x200 мм](#) и [300x150 мм](#)



Материалы, используемые при изготовлении фотолюминесцентных знаков

Любой из представленных фотолюминесцентных знаков безопасности Вы можете заказать на [пленке](#), [пластике 2 или 4мм](#), а также на [металлической основе](#). Изготовление фотолюминесцентных знаков на пластике или металле производится методом накатки [фотолюминесцентной пленки](#) на жесткую основу. Фотолюминесцентные знаки на пленке стоят дешевле и их очень просто наклеить на гладкую поверхность, но как быть, если поверхность неровная или шероховатая? Фотолюминесцентные знаки на пластике можно закрепить на любой поверхности при помощи шурупа, гвоздя или обычной проволоки. Фотолюминесцентные знаки на металле не боятся ни холода ни высоких температур – они не потрескаются и не лопнут на морозе и они не поплывут на жаре...

Как сделать заказ

онлайн-заказ через интернет-магазин
www.magazinot.ru

отправить заявку на почту
magazinot@mail.ru

позвонить по телефону:
(495) 980-44-25

посетить офис: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 25, корп. 1

Необходимо предоставить черновой макет, или описание знаков, или образец - с размерами, количеством, материалом исполнения и [по желанию] техническими характеристиками будущих знаков

Вам нужен особый знак, но Вы не можете его найти – обратитесь к нам и мы его изготовим

Три вида заказных знаков

- 1** За основу взят стандартный знак. Изменения касаются его размеров [не меняя соотношения сторон] или материала его изготовления. Макет такого знака не требует утверждения.
- 2** За основу взят стандартный знак. Изменения могут касаться не только его размеров [допускается искажение соотношений сторон], но и цвета изображения [добавление или изменение цвета рамки, шрифта, изменение цвета символа или фона и т.п.]. Макет такого знака требует утверждения перед передачей на производство.
- 3** За основу берется Ваш эскиз [набросок, чертеж, любая картинка]. Изображение на знаке должно быть не сложным, либо необходимо предоставить качественный рисунок [желательно в электронном виде]. Каждый знак рассчитывается отдельно, так как стоимость зависит не только от размеров и материала знака, но и от количества одного вида знаков [его копий].

Размеры знака

В принципе, знак может быть любого размера: от 1 квадратного сантиметра до десятков квадратных метров. Но тут же появляется вопрос: кто увидит знак 10х10мм или для чего нужен знак, например, 10х10 метров? Минимальный размер знака, изготавливаемого Магазином Охраны Труда на пленке 10х10мм, а на металле 30х30мм, при заказе знаков свыше 4 квадратных метров необходимо учитывать его **транспортабельность** и ограничение габаритов **размера материалов** – в некоторых случаях мы предлагаем сделать знак разборным – состоящим из нескольких частей.

Материал знака

- ➔ **Самоклеющаяся пленка.** Удобен в эксплуатации. Изображение на знаке – либо ультрафиолетовая либо экосольвентная печать – зависит от тиража и размера знака.
- ➔ **Пластик ПВХ 0,5мм.** Влагоустойчив. Изображение на знаке – экосольвентная печать. Ограничения по размерам знака – не более 1400х1000мм.
- ➔ **Пластик ПВХ 2мм.** Долговечен и неприхотлив. Изображение на знаке – ультрафиолетовая или экосольвентная печать на пленке с накаткой на пластик.
- ➔ **Пластик ПВХ 4мм.** Отлично подходит для знаков больших размеров, используемых вне помещений. Изображение на знаке – экосольвентная печать на пленке с накаткой на пластик. Дополнительно рекомендуется ламинация.
- ➔ **Металл 0,8 мм.** Оцинковка. Отлично подходит для знаков, используемых на улице. В стандартном исполнении НЕ предусмотрена отбортовка краев, поэтому знаки на металле больших размеров (более 0,5 кв. метра) лучше делать с отбортовкой или каркасом – металлической рамой с обратной стороны. Изображение на знаке – экосольвентная печать на пленке с накаткой на металл. Дополнительно рекомендуется ламинация.
- ➔ **Фотолюминесценция.** Светонакапливающий слой. Светится в темноте. Пленка соответствует ГОСТ Р 12.2.143–2009. Фотолюминесцентные знаки необходимы для пожарной безопасности. К обязательным знакам относятся все знаки пожарной безопасности и все эвакуационные знаки, а также: Р01 - Запрещается курить, Р02 - Запрещается пользоваться открытым огнем, Р04 - Запрещается тушить водой, Р12 - Запрещается загромождать проходы (или) складировать); W01 -Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества, W02 -Взрывоопасно, W11 -Пожароопасно. Окислитель. Изображение на знаке – экосольвентная печать на фотолюминесцентной пленке. При исполнении знака на пластике или металле, пленка накатывается на основание.
- ➔ **Светоотражение.** Световозвращающий слой. Светится в темноте при попадании на него источника света. Пленка соответствует ГОСТ Р 52290-2004 [п.п. 5.3.3, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, разд. 6]. Светоотражающие знаки необходимы для пожарной безопасности, безопасности на дороге. Рекомендуются к использованию на улице, так как они хорошо видны в темное время суток. Изображение на знаке – либо экосольвентная печать на прозрачной пленке с накаткой на световозвращающий слой, либо изготовление методом аппликации – один световозвращающий слой наносится на другой. При исполнении знака на пластике или металле, пленка накатывается на основание.
- ➔ **Ламинация.** Дополнительная защита изображения знака. Рекомендуются при изготовлении знаков, используемых вне помещений и знаков больших размеров.
- ➔ **Дополнительно.** По желанию заказчика, знак может быть изготовлен на металлическом каркасе, закреплен на металлическом штыре для установки в землю или просверлены отверстия для крепления знака к поверхности.

Стоимость заказного знака

Для удобства расчета заказных знаков нами разработан специальный калькулятор, который учитывает размеры Вашего знака, количество и материал исполнения знаков [смотрите на нашем сайте www.magazinot.ru]

Этапы изготовления нестандартных знаков

Согласование чернового макета, материала, размера и количества знаков
Подсчет стоимости заказа
Выставление счета
После оплаты счета – окончательное согласование макетов
Изготовление заказа – в течение 1 рабочей недели со дня утверждения макета

Стандартные знаки всегда есть в наличии
Стандартный знак – дешевле
Магазин Охраны Труда «Компас» в мире Безопасности