


Правила размещения знаков пожарной безопасности

Гарантией безопасности здоровья и жизни человека, сохранности материальных ценностей является правильное применение табличек и знаков безопасности при возникновении пожароопасных ситуаций. Следуя требованиям НПБ 160-97 (Нормы пожарной безопасности), знаки пожарной безопасности подлежат размещать...

Правила размещения основных видов знаков пожарной безопасности.

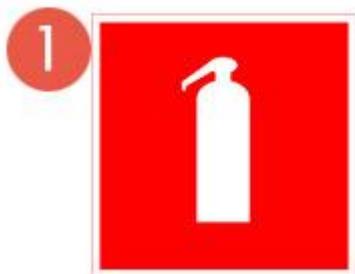

Огнетушитель


Находится в местах размещения огнетушителей, например на подставках под огнетушители, на шкафах или над огнетушителем, размещенном на кронштейне или в подставке.

В помещениях, насыщенных каким-либо оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены дополнительные указатели их местоположения. Они должны располагаться на видных местах на высоте 2,0 – 2,5 м от уровня пола с учетом условий их видимости.



Пожарный кран

Знак вывешивается на пожарных шкафах. На внешней стороне дверки пожарного шкафа должен быть буквенный индекс, включающий в себя аббревиатуру "ПК" и (или) условное обозначение ПК. Кроме того, должно быть предусмотрено место для нанесения порядкового номера и номера телефона ближайшей пожарной части.

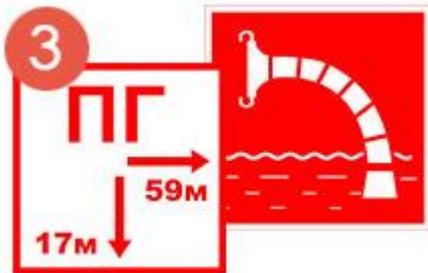

Пожарный гидрант и водоем

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.



Направление к выходу

Там, где в пределах видимости невозможно прямое наблюдение знака эвакуационного выхода, должны быть указатели направления к выходу, чтобы помочь движению к эвакуационному выходу. Максимальное расстояние между знаками маршрута эвакуации должно быть 5 м.

Размещается на стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу, на высоте уровня глаз.

Указатели направления могут быть укреплены на стене или подвешены для обеспечения точной информации о направлении.



Выход, эвакуационный выход

Эти знаки должны быть установлены на всех выходах, предназначенных для использования в чрезвычайных ситуациях, а также там, где необходимо, вдоль маршрута эвакуации, для указания направления к следующему выходу.

Размещается непосредственно над проемами эвакуационных или аварийных выходов. Табло «Выход» используется в составе установки оповещения людей о пожаре.

Гарантией безопасности здоровья и жизни человека, сохранности материальных ценностей является правильное применение табличек и знаков безопасности при возникновении пожароопасных ситуаций. Следуя требованиям НПБ 160-97 ([Нормы пожарной безопасности](#)), знаки пожарной безопасности надлежит размещать:

- на территориях любых учреждений, организаций (в зданиях, на сооружениях, конструкциях и на других объектах и участках)
- на заводских территориях (в зданиях, цехах, мастерских, складах и прямо на рабочих местах),
- в салоне автотранспорта и т. п.

Знаки бывают:

- Запрещающие
- Разрешающие
- Предупреждающие
- Указательные
- Эвакуационные
- Медицинского и санитарного назначения

Иногда при производстве огнеопасных и пожароопасных работ вывешиваются временные переносные или передвижные знаки безопасности, которые снимаются сразу по окончании работы.

Рассмотрим наиболее важные требования по правильному размещению знаков пожарной безопасности:

- Для правильного размещения знаков необходимо обязательно учитывать, чтобы они были заметны и различимы с разных точек обзора, ни коим образом не мешали работе персонала, не затрудняли передвижение, не загромождали коридоры.
- Размещение знаков безопасности на створах ворот и над входом в здание или конкретное помещение, указывает на то, что диапазон действия размещенных таким образом знаков охватывает все пространство за этими воротами или дверями.
- Монтаж знаков безопасности на въездных воротах и входных дверях надлежит исполнить так, чтобы указатели были одинаково различимы как при закрытом, так и при открытом положении дверей или створах ворот.
- Эвакуационные знаки безопасности «Выход», «Эвакуационный выход», «Запасный выход» необходимо располагать исключительно над дверями, направляющими человека покинуть пределы помещения или здания.
- Установка знаков у входа или въезда на территорию участка или объекта, означает, что эти знаки безопасности действуют на всем участке или объекте. В случае необходимости диапазон действия таких знаков можно ограничить путем размещения дополнительной таблички с поясняющей надписью.

- В мало или плохо освещенных служебных помещениях (кладовых, складах, бытовках и т.п.) надлежит размещать знаки с наружной или же встроенной подсветкой.
- На некоторых участках производственных и хозяйственных учреждений допускается монтирование разрешающих знаков (указательных, информационных и предписывающих), неразрешенных для эксплуатации на данном предприятии в целом или на отдельных его площадях.

Выбирая место размещения знаков пожарной безопасности обязательно следуйте нижеперечисленным правилам:



- знак должен быть заметен и хорошо различим – цвет окружающего пространства, различные посторонние предметы и контраст освещения не должны затруднять зрительное восприятие информации, содержащейся на знаке.
- знаки, указывающие присутствие эвакуационного, запасного, аварийного выхода, необходимо располагать с интервалом между собой – не больше 60 метров.
- место монтирования знака требуется выбирать достаточно близко к объекту или предмету, к которому этот знак принадлежит или указывает.

К знакам пожарной безопасности причисляются некоторые эвакуационные, указательные, предупреждающие, предписывающие и запрещающие знаки.

Следование инструкциям о правилах расстановки знаков пожарной безопасности сохранит жизнь людей в экстренной ситуации, связанной с возгоранием объекта.